



# Caracterización del punto de presencia de RedIRIS

Reunión Redes Autonómicas y Puntos de Presencia

Madrid - 11 Mayo 2006






- Equipamiento para nuevas tecnologías
- Expectativas de Operadores
- Expectativas de servicio de las instituciones conectadas





- Acordar unas condiciones básicas para el funcionamiento adecuado del Punto de Presencia:

- Espacio
- Acondicionamiento
- Instalación eléctrica
- Control de acceso
- Soporte técnico
- Costes asociados a cambio de ubicación de la institución

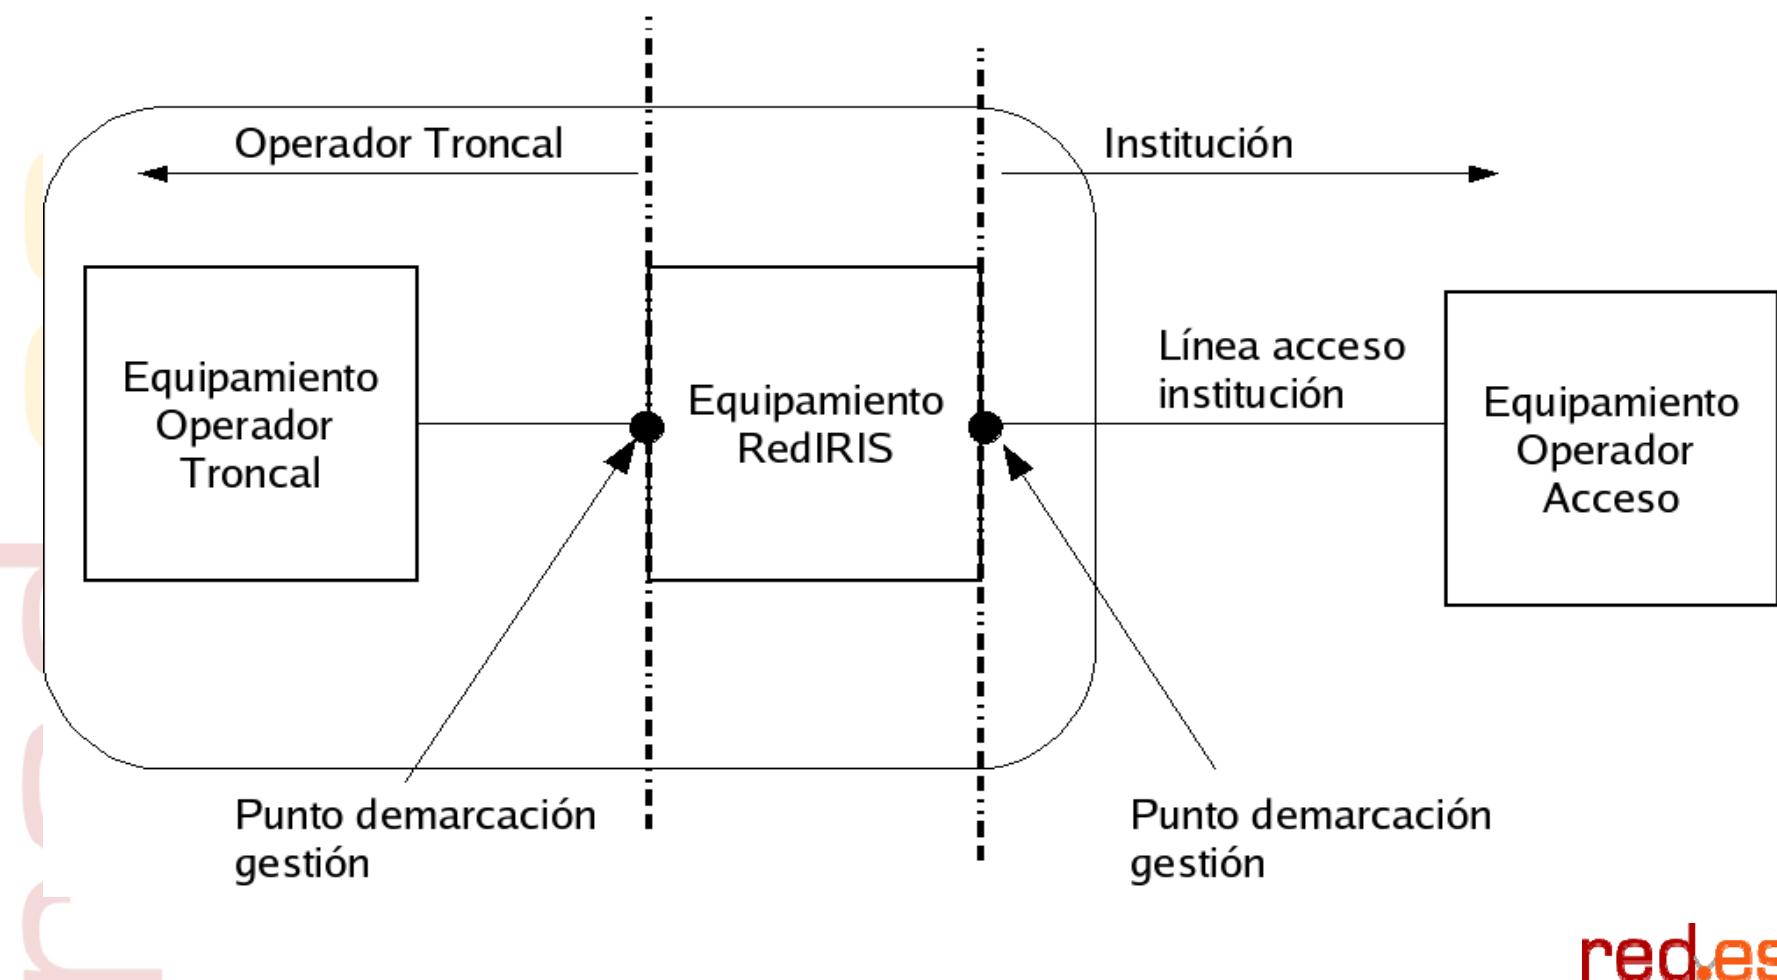

- Cuatro armarios:

- Uno para RedIRIS
- Dos para el operador de la troncal:
  - **Dos operadores en transiciones de red**
- Un armario para los operadores de acceso

- Instalación de una cámara

- Rango de temperatura y humedad:

- $22^{\circ}\text{C} \pm 8^{\circ}\text{C}$
- 20%-70%



- Respaldo automático de suministro eléctrico:
  - 10 KVA proveniente de SAI
  - Grupo Electrógeno
- Red de Tierra
- Requisitos especiales operador troncal.





- Control de acceso
- Procedimientos acceso en/fuera jornada laboral
- Mantener actualizada la información
- Acceso al personal de contacto
- Ante un cambio de ubicación de la institución, esta se haría cargo de los costes asociados al traslado del PdP de RedIRIS.



- Formulario

- Fotos

- Mapas

